



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору

(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)

ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035  
Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

## ПРЕДПИСАНИЕ № 10-424-10-15-030-П

Законному представителю  
Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 81 городского  
округа Тольятти

Юридический адрес: 445039, Самарская  
область, Тольятти г. 40 лет Победы, 106

«29» октября 2015 г.

Государственный инспектор, Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И. А. Морозов

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 29.10.2015 г. № 10-424-10-15-030-П, составленного в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 81 городского округа Тольятти, зарегистрированного по адресу: 445039, Самарская область, Тольятти г. 40 лет Победы, 106

в присутствии:

Хайруллин Халиль Шавкатовича - директор, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 81 городского округа Тольятти

Рожкова Ольга Владимировна - заместитель директора по АХР, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 81 городского округа Тольятти  
(ФИО, должность, наименование организации)

### ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа                         | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Сроки устранения нарушений |
|------|--|---|----------------------------|
| 1    | Не проведены режимно-наладочные испытания, не составлены режимные карты тепловых энергоустановок   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.5.4                                  | 01.04.2016 г.              |
| 2    | Ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ пройти проверку знаний правил в комиссии органов государственного энергетического надзора. | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.2.3.20                                 | 31.12.2015 г.              |
| 3    | Не установлены регуляторы давления или дроссельные диафрагмы для поглощения избыточного напора   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.17                                 | 30.09.2016 г.              |



| № пп | Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа                            | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Сроки устранения нарушений |
|------|---|---|----------------------------|
| 4    | Нарушена тепловая изоляция трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.39                                 | 31.01.2016 г.              |
| 5    | Не выполнена автоматизация теплового пункта   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.1.42                                 | 30.09.2016 г.              |
| 6    | Не установлены на отопительные приборы устройства для регулирования теплоотдачи   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.3.1                                  | 01.09.2016 г.              |
| 7    | Калориферные установки не оборудованы:<br>- устройствами в верхних точках обвязки калориферов(воздушник);<br>- автоматическими регуляторами расхода теплоносителя | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.4.2                                  | 31.10.2016 г.              |
| 8    | Установить автоматический регулятор температуры, в системе ГВС.   | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.9.5.1                                  | 31.01.2016 г.              |
| 9    | Исключить прямые соединения дренажных выпусков тепловых пунктов с канализацией  | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, п.11.5                                   | 31.01.2016 г.              |

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Мичурина, 78А, г. Тольятти, Самарская область, 443022


Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Директор Хайруллин Х. Ш.


(ФИО, подпись)



Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор

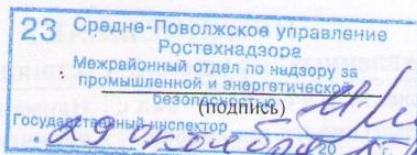

И. А. Морозов  
(ФИО)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен  
Директор Хайруллин Х. Ш.

(должность, ФИО, подпись, дата)



29.10.2015 г.

м.п.